

Proyecto:

**Construyendo resiliencia en los humedales de la provincia Datem del Marañón, Perú
(Proyecto Humedales del Datem)**

Licitación Pública Nacional N°003-2021-HUMEDALES

“Construcción de planta de procesamiento de pulpa de aguaje para la Asociación de Productores y Manejo de Aguaje - ASPROMAG, Comunidad de Puerto Industrial – Distrito de Pastaza, Provincia del Datem del Marañón, Región Loreto”

Absolución de consultas

1. ¿La propuesta se realizará en moneda extranjera (dólares) o moneda nacional?

Respuesta 1

La propuesta debe ser realizada en la moneda extranjera **dólares americanos**.

2. ¿El pago de las valorizaciones se realizará en moneda extranjera (dólares) o moneda nacional?

Respuesta 2

El pago de las valorizaciones se realizará en la moneda extranjera **dólares americanos**.

3. ¿Se podrá presentar una oferta con la exoneración del IGV, ya que dicha obra se ejecutará en una región que esta exonerado del pago del IGV, ya que la Ley de la Amazonía se encuentra vigente y es aplicable a los contribuyentes ubicados en dichas zonas?

Respuesta 3

Si la empresa tiene su domicilio fiscal en la zona de aplicación de la ley de la Amazonía entonces el licitante puede presentar su oferta con la exoneración del IGV, caso contrario la oferta deberá incluir los impuestos de ley. Asimismo, para que el proceso sea justo, se evaluarán las propuestas sin considerar el IGV.

4. ¿Nos pueden informar el tiempo, la ruta y los medios de transportes, tipos de transportes, estado de las vías de acceso, etc.; para poder llegar al lugar donde se ejecutará la obra desde la capital, ya que en el expediente técnico no menciona ello?; además es importante ello ya que con ello se podrá realizar una oferta coherente para la culminación del trabajo.

Respuesta 4

El lugar a realizarse la obra es en Puerto Industrial - Datem del Marañón – Loreto. La comunidad de Puerto Industrial se encuentra exactamente en la desembocadura del Rio Pastaza en el Rio Marañón.

las rutas y medios de acceso son las siguientes:


Ruta:

Traslado de personas:

- Lima - Tarapoto: tiempo aproximado 1 h y 15 min (vía aérea)
- Tarapoto - San Lorenzo (Barranca): tiempo aproximado 1 h (vía aérea)
- Yurimaguas – Puerto Industrial: tiempo aproximado 9 horas (en Rápido)
- San lorenzo - Puerto industrial: tiempo aproximado 40 minutos (vía fluvial - motor 60 HP fuera de borda - solo pasajeros)

Traslado de materiales:

- Lima - Yurimaguas: tiempo aproximado 2 días (por carretera - para transporte de materiales) – carretera en buen estado.
- Yurimaguas - Puerto Industrial: tiempo aproximado 2 a 3 días (vía fluvial - lancha para traslado de materiales).


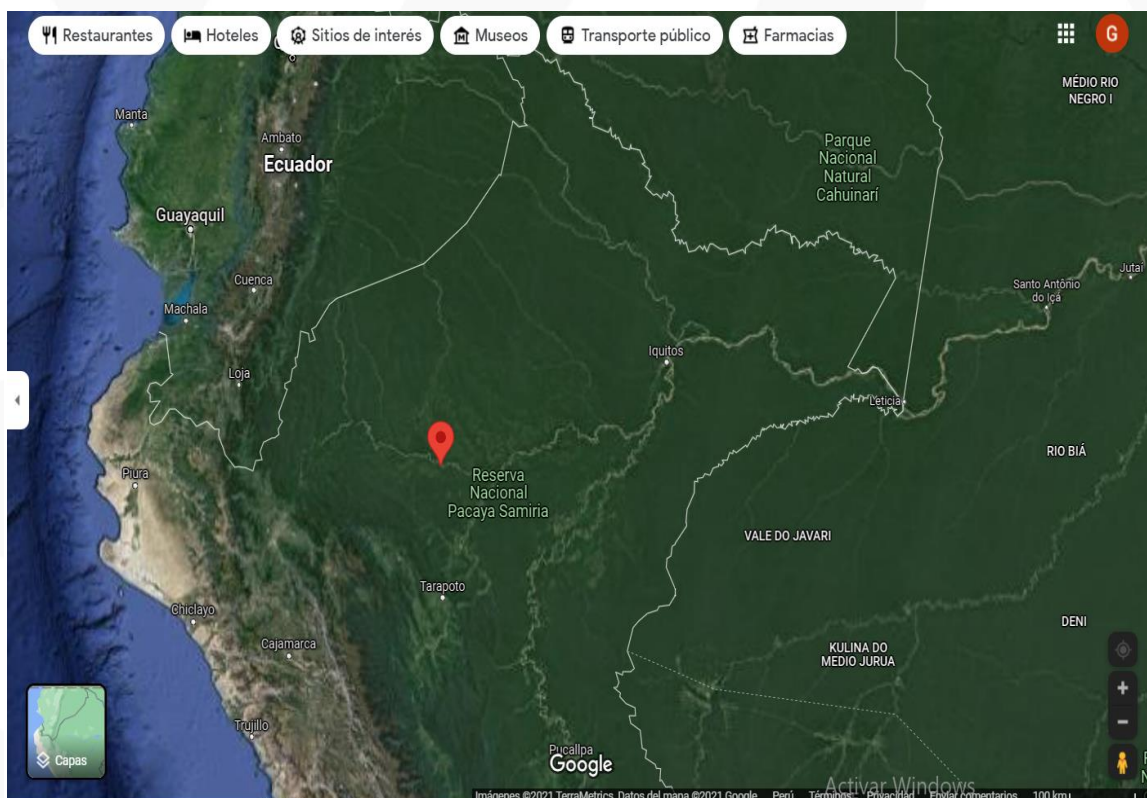




GREEN
CLIMATE
FUND



ADAPTATION FUND

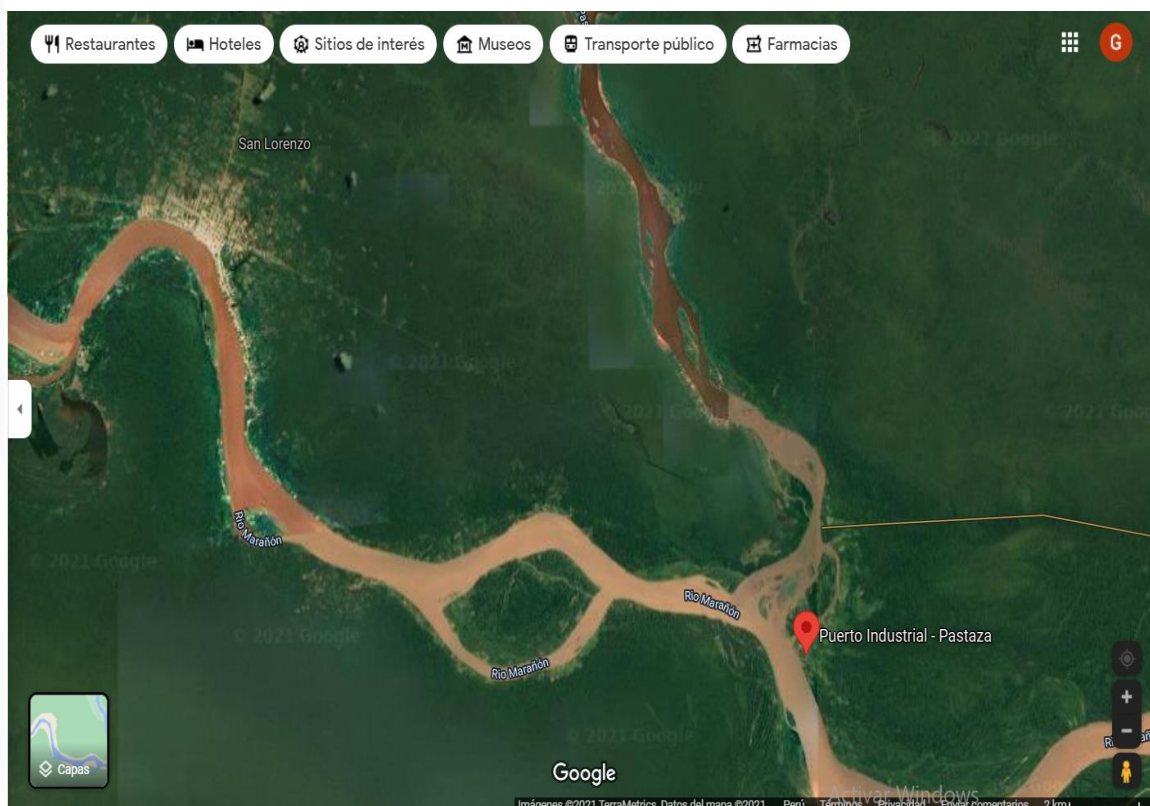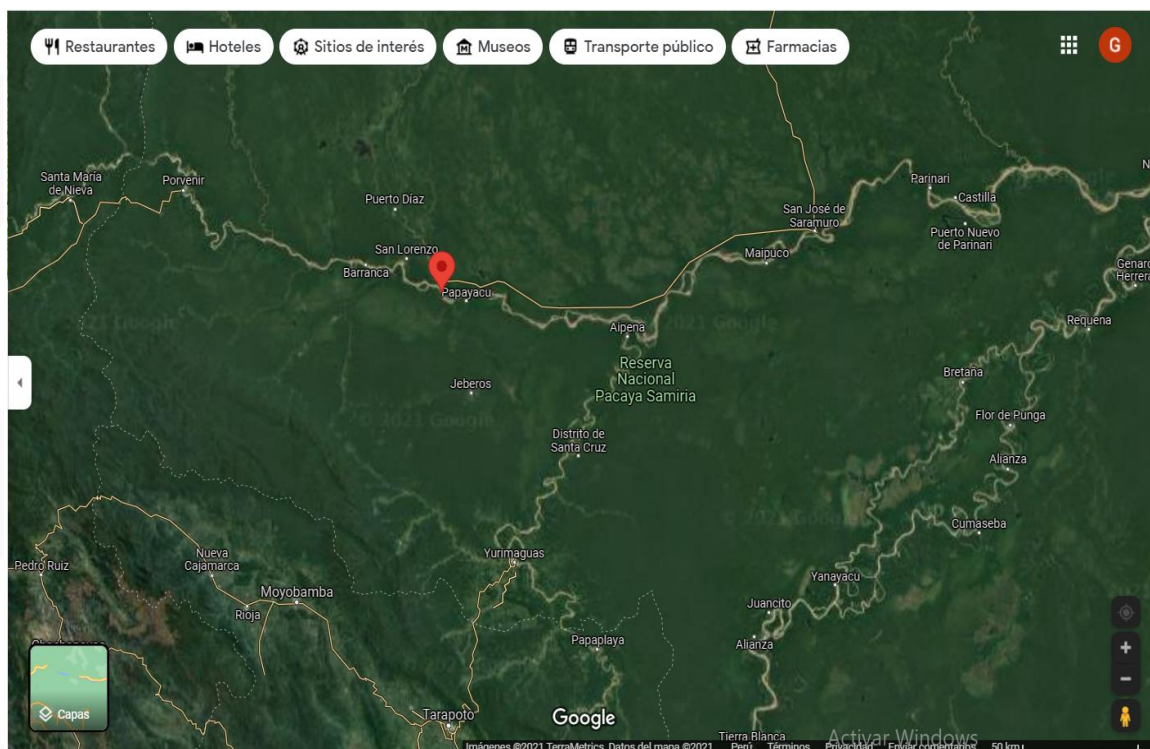



GREEN
CLIMATE
FUND



ADAPTATION FUND

5. ¿Con respecto al Valor referencial, cuanto será el monto que el postor podrá presentar en su oferta con respecto al Valor Referencial, ya que en los procesos atreves del seace los montos máximos de oferta son del 90% o 110% con respecto al valor referencial?

Respuesta 5

El Postor deberá determinar los costos de su oferta sin considerar máximos ni mínimos.

6. ¿Cuántos contratos se tendrán que presentar como mínimo para cumplir con dicho requerimiento?

Respuesta 6

Esta información se encuentra en las bases de la licitación: Formulario 2 - Información Para Calificación del oferente de las bases de la licitación – Página 9

Deberán Sustentar la ejecución de dos (02) obras de naturaleza y complejidad similar a la de la presente convocatoria, concluidas al **100%**, en los últimos seis años, en la zona del proyecto o zonas con condiciones similares.

7. ¿Podrían ser más específicos y mencionarnos para la acreditación de la experiencia, que tipo de experiencia en obras similares serán admitidas?, o de ser el caso se recomienda aceptar para la experiencia en obras similares a construcción y/o mejoramiento y/o ampliación y/o reconstrucción y/o implementación de infraestructuras en general.

Respuesta 7

La acreditación de la experiencia se refiere a obras de construcción de infraestructura para plantas en general.